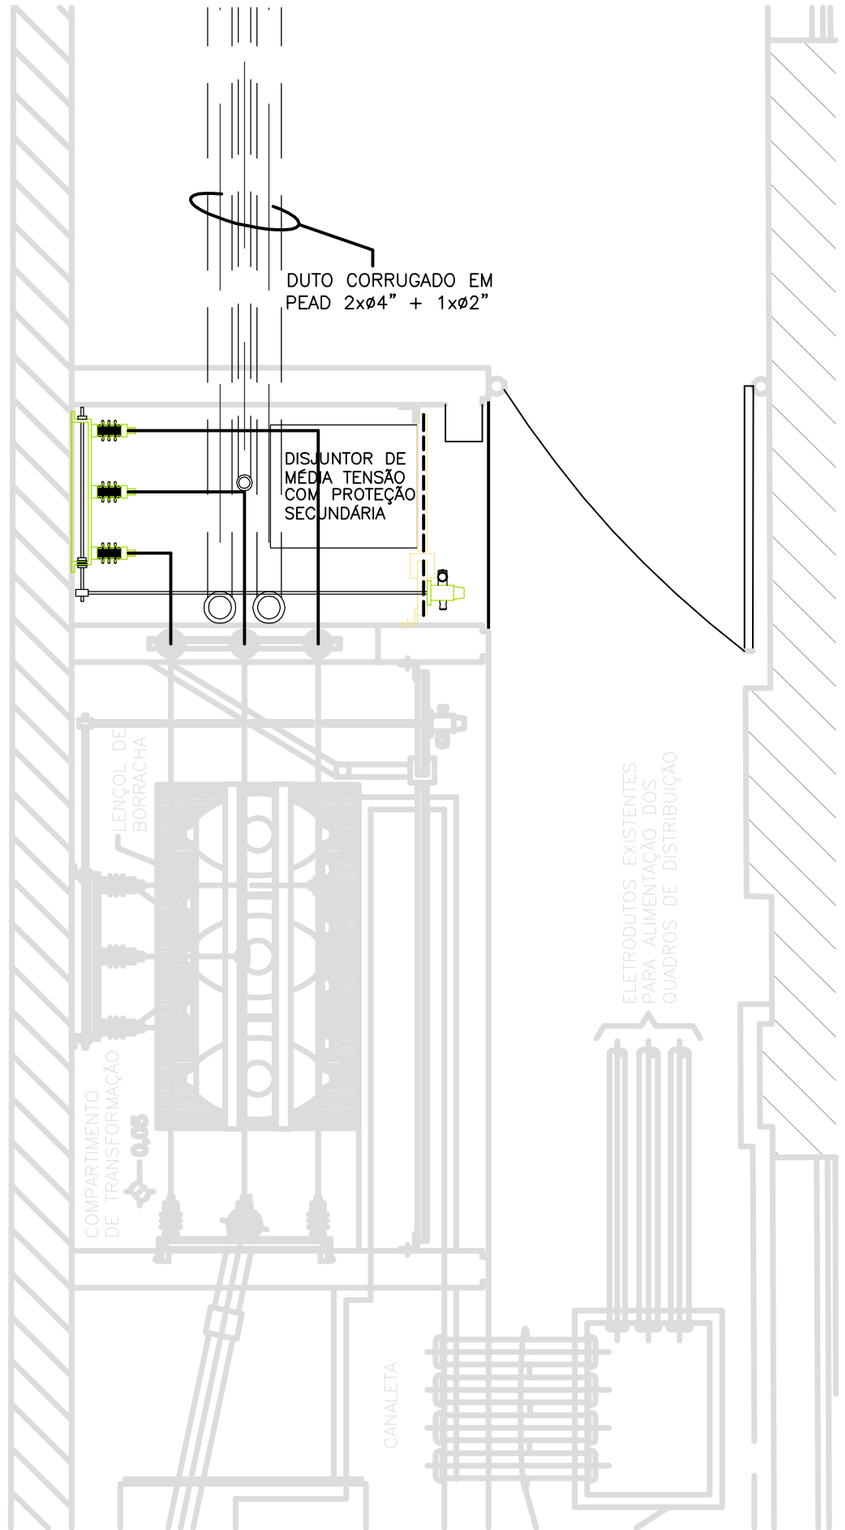

2 DETALHE 1
CUBÍCULO DE SAÍDA DA SUBESTAÇÃO PRINCIPAL
ESC.: 1:25

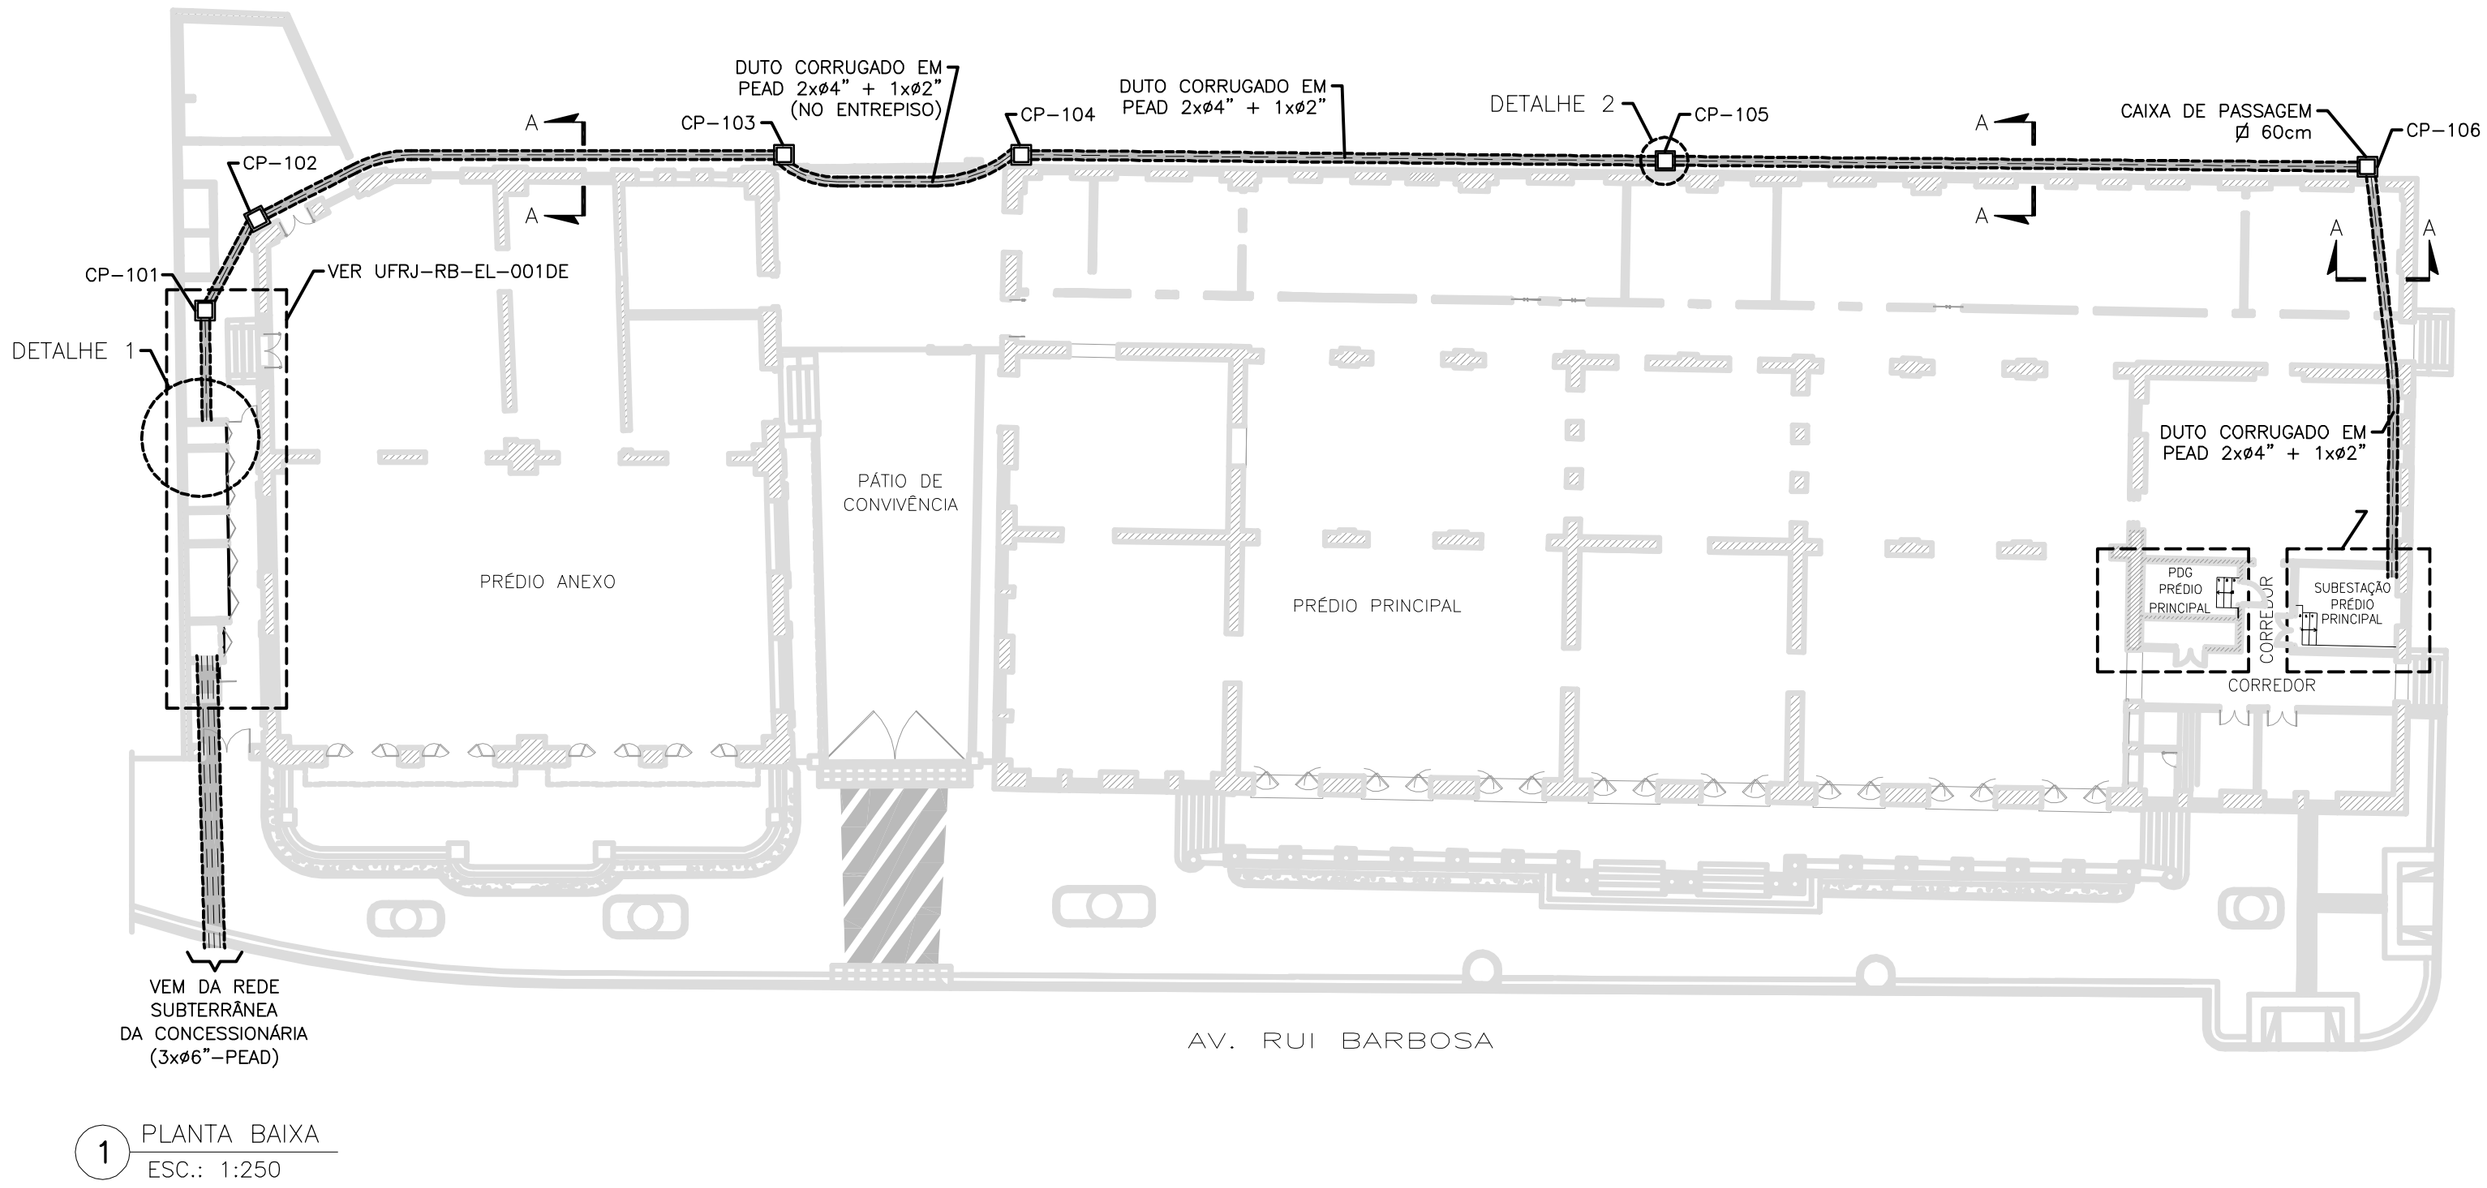

1 PLANTA BAIXA
ESC.: 1:250

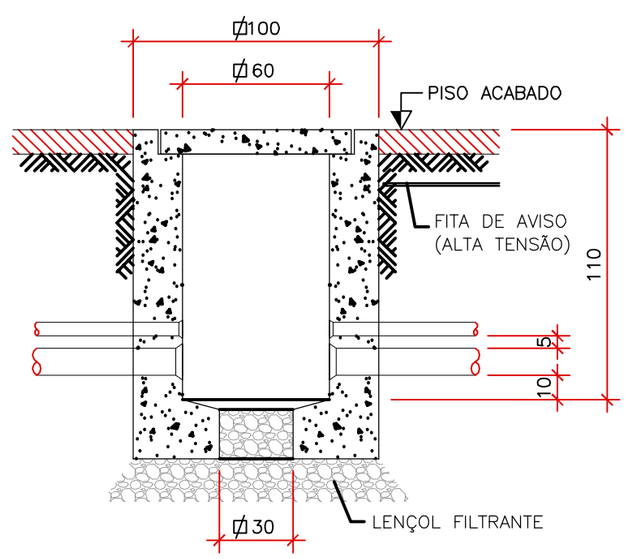

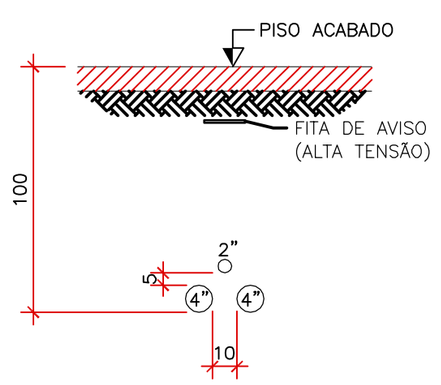

CORTE A-A
SEM ESCALA

3 DETALHE 2 - CAIXA DE PASSAGEM
S/ESC.

LEGENDA

ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM ENVELOPE DE CONCRETO, COM FITA DE AVISO

CAIXA DE PASSAGEM, ø 60cm

NOTA:

OS ELETRODUTOS INSTALADOS NA ÁREA EXTERNA DEVEM ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 90cm E JUNTO AO EMBASAMENTO DA FACHADA DO PRÉDIO.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA:	DES.:	APROV.:
R02	ATUALIZAÇÃO DE LAYOUT; ADEQUAÇÕES DE DESENHO ADEQUAÇÃO DAS PORTAS	30/09/2019		
R01	ALTERAÇÃO DAS CANALETAS; ADEQUAÇÕES DE DESENHO ADEQUAÇÃO DAS PORTAS	12/02/2014		
R00	EMISSÃO INICIAL	25/11/2013		

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE - ETU
DIVISÃO DE PROJETOS

TÍTULO
COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS
PRÉDIO PRINCIPAL

LOCAL
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 762

CONTEÚDO
ENTRADA DE ENERGIA - REDE EXTERNA DE MÉDIA TENSÃO

DIRETOR DO ETU
ENGº MÁRCIO ESCOBAR

AUTOR DO PROJETO
THALES DE SOUZA
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-RJ 2010103620

PROJETO
SUBESTAÇÃO

FASE: EXECUTIVO | CÓD.: 2013.026

ARQUIVO
2013.026.CBAE-SUBESTACAO-02-REDE.EXTERNA-SUB-PE-R02

ESC.: INDICADA | DATA: 22/11/2013

DES.: FERNANDA BARCELOS | PRANCHA: 02